

Visita do dia 06/06/2023

Cliente: Tanka	
Consultor(a): Maria Fernanda Brandão	E-mail: mariafernanda@fernandastinchi.com.br
Data: 06/06/2023	Hora: 16:40 até 19:10h

Observações Gerais / Objetivo: Visita técnica para controle de qualidade

Bar

- ✓ Evidenciado lixeira com pedal quebrado., Sendo necessária a utilização das mãos para descarte do lixo, risco de contaminação. Ação corretiva: providenciar a troca da lixeira.



Ilha

- ✓ Encontrado 2 pacotes de macarrão caseiro Udon, armazenado na geladeira da ilha buffet com prazo de validade vencida em 25/05/23. Ação corretiva: colaborador foi orientado a fazer o descarte dos produtos.



- ✓ Verificado ainda alguns produtos armazenados sem identificação. Ação corretiva: colaboradores orientados a fazer a identificação dos produtos



Área de preparo Sushi


- ✓ Verificado alguns produtos para finalização armazenados em recipientes sem identificação. Ação corretiva: colaborador orientado a fazer a identificação dos recipientes.




- ✓ Evidenciado algumas planilhas de controle de temperatura de equipamentos sushi e distribuição de alimentos da ilha faltando o preenchimento da data de 06/06 hora do almoço e algumas registros somente até 04/06. Colaboradores responsáveis foram orientados a fazerem o preenchimento periódico das planilhas



Equipamento	Data	Temperatura
Temperatura de Água	06-03	10,4
Temperatura de Ar	06-04	10,4
Temperatura de Sushi	06-05	10,4
Temperatura de Sashimi	06-06	10,4
Temperatura de Soba	06-07	10,4
Temperatura de Udon	06-08	10,4
Temperatura de Ramen	06-09	10,4
Temperatura de Tempura	06-10	10,4
Temperatura de Tempura	06-11	10,4
Temperatura de Tempura	06-12	10,4
Temperatura de Tempura	06-13	10,4
Temperatura de Tempura	06-14	10,4
Temperatura de Tempura	06-15	10,4
Temperatura de Tempura	06-16	10,4
Temperatura de Tempura	06-17	10,4
Temperatura de Tempura	06-18	10,4
Temperatura de Tempura	06-19	10,4
Temperatura de Tempura	06-20	10,4
Temperatura de Tempura	06-21	10,4
Temperatura de Tempura	06-22	10,4
Temperatura de Tempura	06-23	10,4
Temperatura de Tempura	06-24	10,4
Temperatura de Tempura	06-25	10,4
Temperatura de Tempura	06-26	10,4
Temperatura de Tempura	06-27	10,4
Temperatura de Tempura	06-28	10,4
Temperatura de Tempura	06-29	10,4
Temperatura de Tempura	06-30	10,4

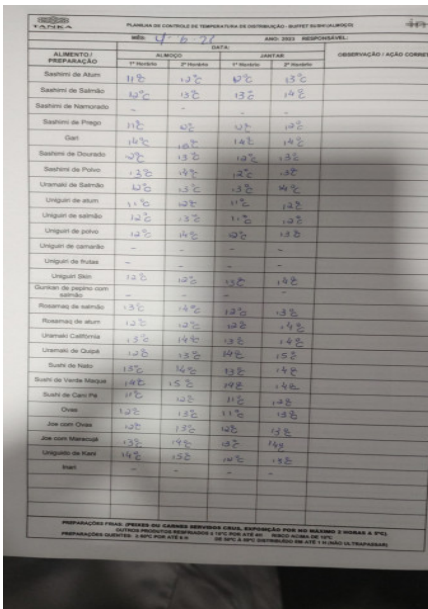

Equipamento	Data	Temperatura
Temperatura de Água	06-03	10,4
Temperatura de Ar	06-04	10,4
Temperatura de Sushi	06-05	10,4
Temperatura de Sashimi	06-06	10,4
Temperatura de Soba	06-07	10,4
Temperatura de Udon	06-08	10,4
Temperatura de Ramen	06-09	10,4
Temperatura de Tempura	06-10	10,4
Temperatura de Tempura	06-11	10,4
Temperatura de Tempura	06-12	10,4
Temperatura de Tempura	06-13	10,4
Temperatura de Tempura	06-14	10,4
Temperatura de Tempura	06-15	10,4
Temperatura de Tempura	06-16	10,4
Temperatura de Tempura	06-17	10,4
Temperatura de Tempura	06-18	10,4
Temperatura de Tempura	06-19	10,4
Temperatura de Tempura	06-20	10,4
Temperatura de Tempura	06-21	10,4
Temperatura de Tempura	06-22	10,4
Temperatura de Tempura	06-23	10,4
Temperatura de Tempura	06-24	10,4
Temperatura de Tempura	06-25	10,4
Temperatura de Tempura	06-26	10,4
Temperatura de Tempura	06-27	10,4
Temperatura de Tempura	06-28	10,4
Temperatura de Tempura	06-29	10,4
Temperatura de Tempura	06-30	10,4

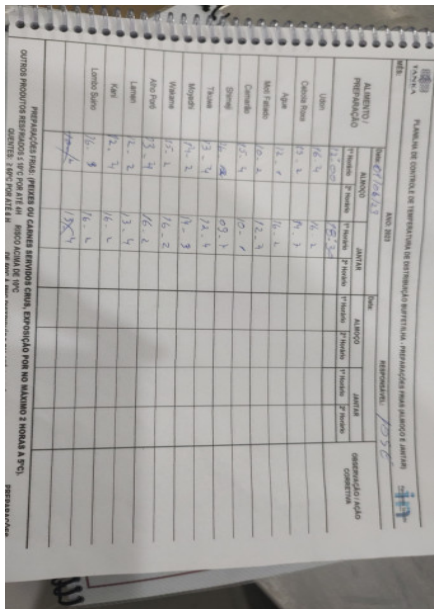

Equipamento	Data	Temperatura
Temperatura de Água	06-03	10,4
Temperatura de Ar	06-04	10,4
Temperatura de Sushi	06-05	10,4
Temperatura de Sashimi	06-06	10,4
Temperatura de Soba	06-07	10,4
Temperatura de Udon	06-08	10,4
Temperatura de Ramen	06-09	10,4
Temperatura de Tempura	06-10	10,4
Temperatura de Tempura	06-11	10,4
Temperatura de Tempura	06-12	10,4
Temperatura de Tempura	06-13	10,4
Temperatura de Tempura	06-14	10,4
Temperatura de Tempura	06-15	10,4
Temperatura de Tempura	06-16	10,4
Temperatura de Tempura	06-17	10,4
Temperatura de Tempura	06-18	10,4
Temperatura de Tempura	06-19	10,4
Temperatura de Tempura	06-20	10,4
Temperatura de Tempura	06-21	10,4
Temperatura de Tempura	06-22	10,4
Temperatura de Tempura	06-23	10,4
Temperatura de Tempura	06-24	10,4
Temperatura de Tempura	06-25	10,4
Temperatura de Tempura	06-26	10,4
Temperatura de Tempura	06-27	10,4
Temperatura de Tempura	06-28	10,4
Temperatura de Tempura	06-29	10,4
Temperatura de Tempura	06-30	10,4

Área de circulação de colaboradores

- ✓ Evidenciado filtro de água de uso dos colaboradores com bastante sujidades e não foi encontrado o controle de troca do elemento Filtrante. Ação corretiva: colaborador orientado a fazer a limpeza do filtro. Não consegui falar com o Fabiano, mas irei verificar qual foi a última data de troca com ela, para providenciar nova troca caso seja necessário.



Câmaras

- ✓ Verificado na câmara de resfriados, pato sendo descongelado em caixa vazada. Ação corretiva: conforme orientado em visitas anteriores, o descongelamento deve acontecer em caixas plásticas fechadas. Conforme já verificado temos poucas caixas para este fim, solicito então que seja providenciada a compra de caixas plásticas .



Maria Fernanda Brandão